


Régime de neutre	TT
Tension	230/415V
Puissance installée	10,84 kW
IK1 Max	4,54 kA
IK3 Max	8,08 kA

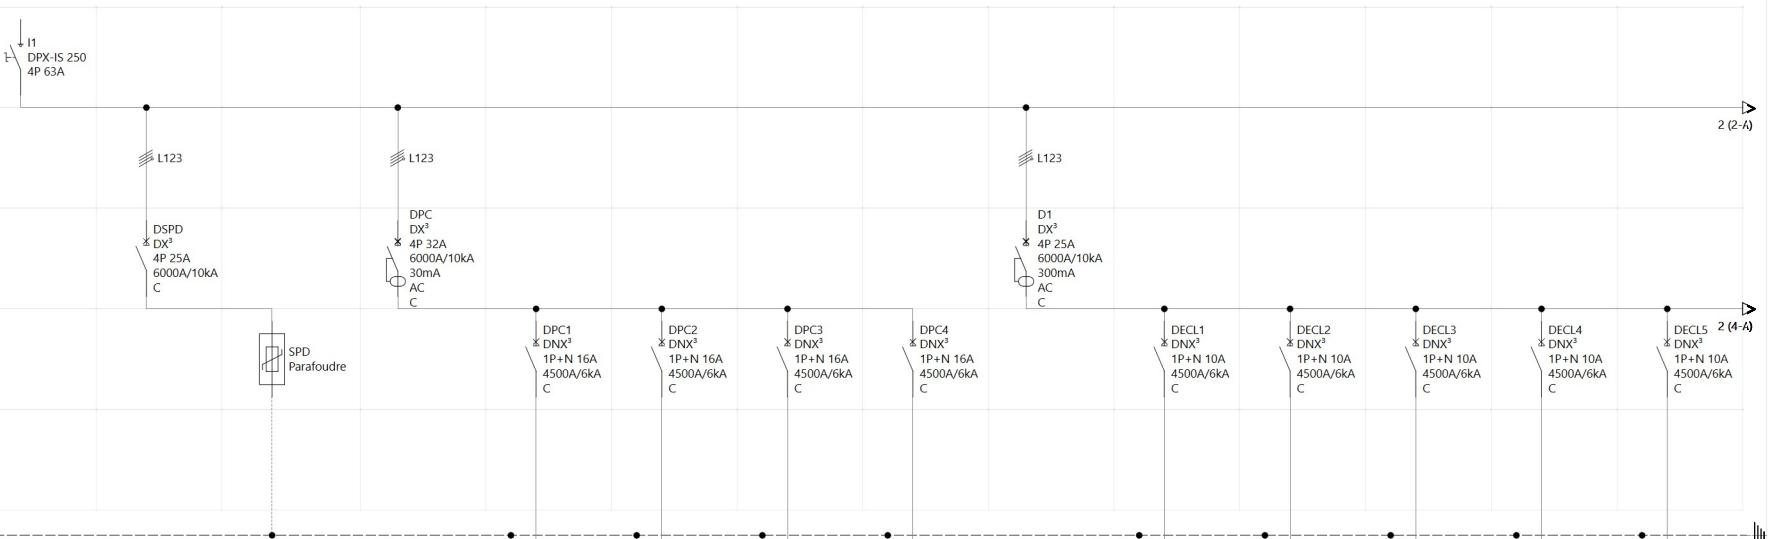

Repère appareil	I1	DSPD	SPD	DPC	DPC1	DPC2	DPC3	DPC4	D1	DECL1	DECL2	DECL3	DECL4	DECL5
Repère bornes court														
Désignation	AGCP	Disjoncteur Parafoudre	Parafoudre	Disjoncteur de tête Prises de courant	Prises de courant	Prises de courant	Prises de courant	Prises de courant	Disjoncteur de tête Eclairage et Brasseurs	Eclairage	Eclairage	Eclairage	Eclairage	Eclairage
Puissance	10,84 kW	0 kW	0 kW	4,63 kW	1,10 kW	1,10 kW	0,96 kW	0,96 kW	1,08 kW	0,05 kW	0,07 kW	0,08 kW	0,07 kW	0,05 kW
Longueur de câbles					20 m	20 m	20 m	20 m		20 m				
Section de câbles					2×(1×2,5) + 1G2,5	2×(1×2,5) + 1G2,5	2×(1×2,5) + 1G2,5	2×(1×2,5) + 1G2,5		2×(1×1,5) + 1G1,5				
Type de câbles					H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U		H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U
Type isolant câbles					PVC70	PVC70	PVC70	PVC70		PVC70	PVC70	PVC70	PVC70	PVC70


SERVICE SOCIAL COMMUNAL POUYTENGA

Coffret électrique SSC

N° affaire
N° plan
Imprimé le 22/09/2023
Dessiné par

N° folio
1/4

A B C D E F G H I J K L M N O P

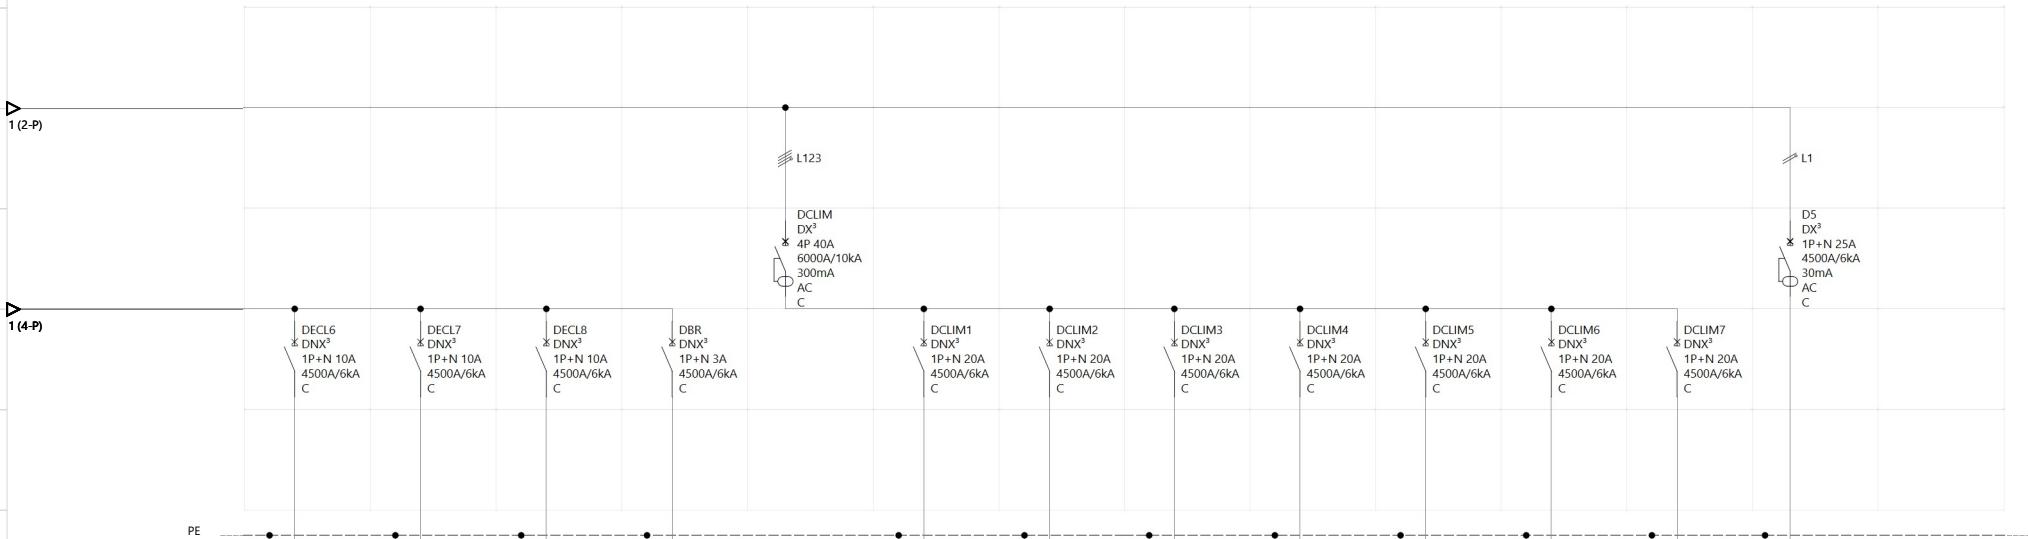

Repère appareil	DECL6	DECL7	DECL8	DBR	DCLIM	DCLIM1	DCLIM2	DCLIM3	DCLIM4	DCLIM5	DCLIM6	DCLIM7	D5
Repère bornes court													
Désignation	Eclairage	Eclairage	Eclairage	Brasseurs	Disjoncteur de tête Climatiseurs	Climatiseur	Départ Alimentation Coffret ondulé						
Puissance	0,08 kW	0,02 kW	0,19 kW	0,56 kW	6,36 kW	1,47 kW	1,10 kW						
Longueur de câbles	20 m	20 m	20 m	20 m		20 m							
Section de câbles	2x(1x1,5) + 1G1,5	2x(1x1,5) + 1G1,5	2x(1x1,5) + 1G1,5	2x(1x1,5) + 1G1,5		2x(1x4) + 1G4							
Type de câbles	H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U	H07_V_U		H07_V_U							
Type isolant câbles	PVC70	PVC70	PVC70	PVC70		PVC70							

SERVICE SOCIAL COMMUNAL POUTENGA

Coffret électrique SSC

N° affaire

N° plan

Imprimé le 22/09/2025

Dessiné par

A

D

B


E


C

F

N° folio

2/4

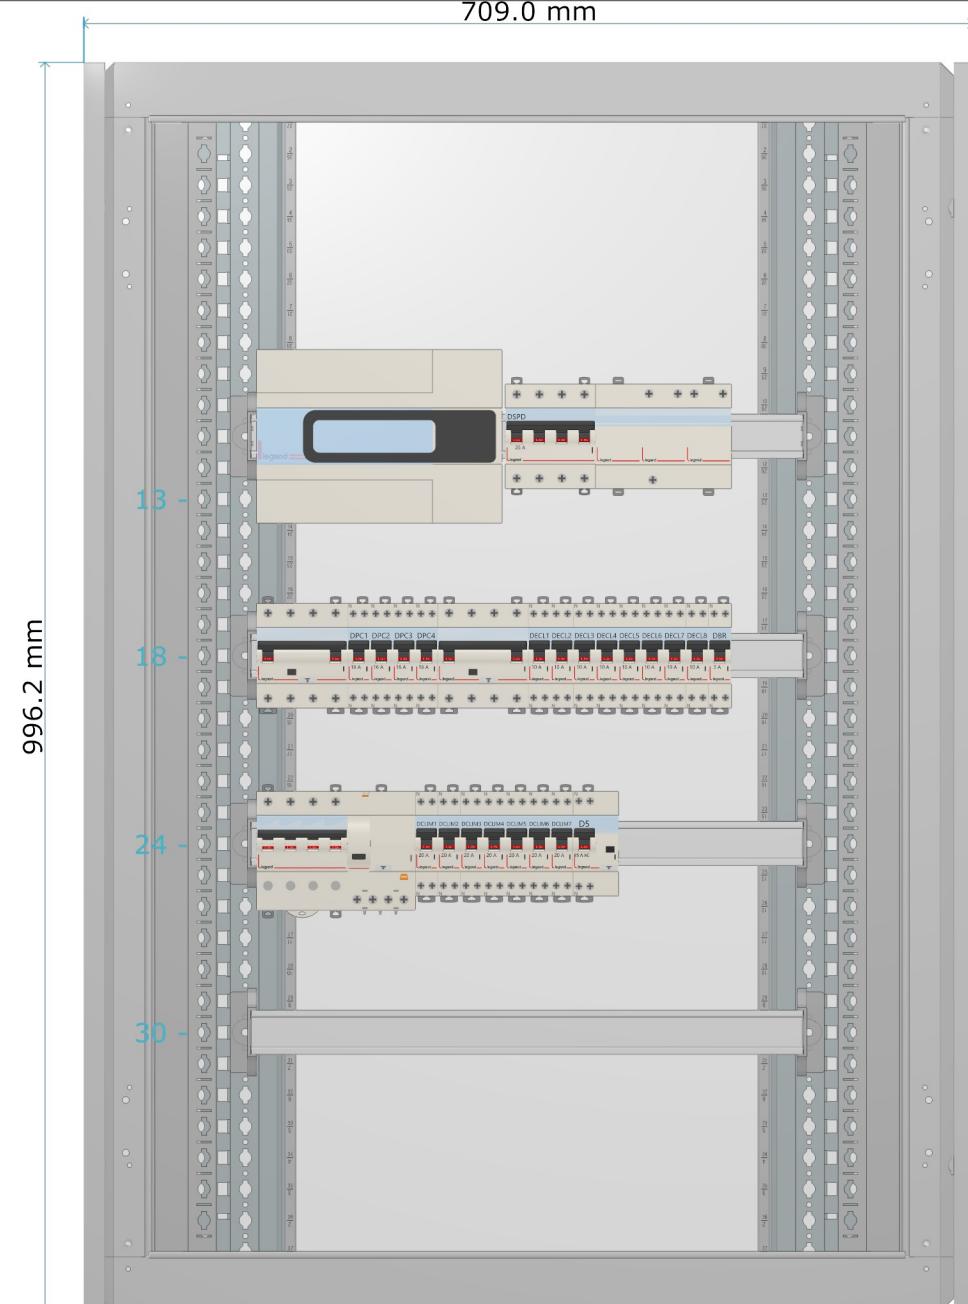

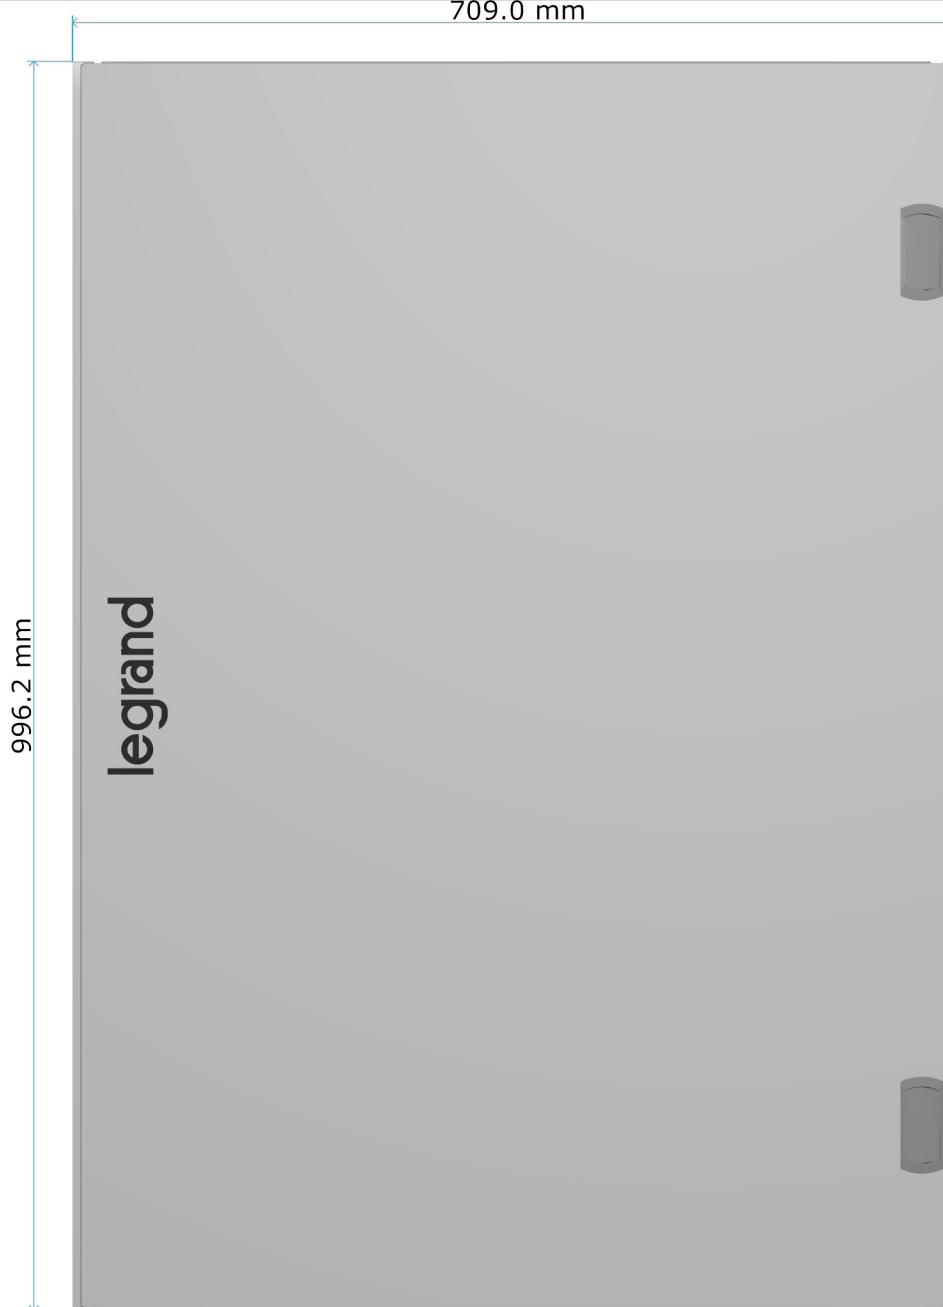

SERVICE SOCIAL COMMUNAL POUTENGA
Coffret électrique SSC

N° affaire
N° plan
Imprimé le 22/09/2025
Dessiné par

A D
B E
C F

N° folio
4/4

A B C D E F G H I J K L M N O P

Régime de neutre	TT
Tension	230/415V
Puissance installée	1,76 kW
IK1 Max	2,50 kA
IK3 Max	4,75 kA



Repère appareil	I1	DPCO1	DPCO2
Repère bornes court			
Désignation	Disjoncteur de tête Prises ondulées	Prises courant ondulé	Prises courant ondulé
Puissance	1,76 kW	1,10 kW	1,10 kW
Longueur de câbles		20 m	20 m
Section de câbles		2x(1x2,5) + 1G2,5	2x(1x2,5) + 1G2,5
Type de câbles		H07_V_U	H07_V_U
Type isolant câbles		PVC70	PVC70

SERVICE SOCIAL COMMUNAL POUTENGA

Coffret Courant ondulé

N° affaire
N° plan
Imprimé le 22/09/2025
Dessiné par


A D
B E
C F

N° folio

1/3

190.0 mm

180.0 mm

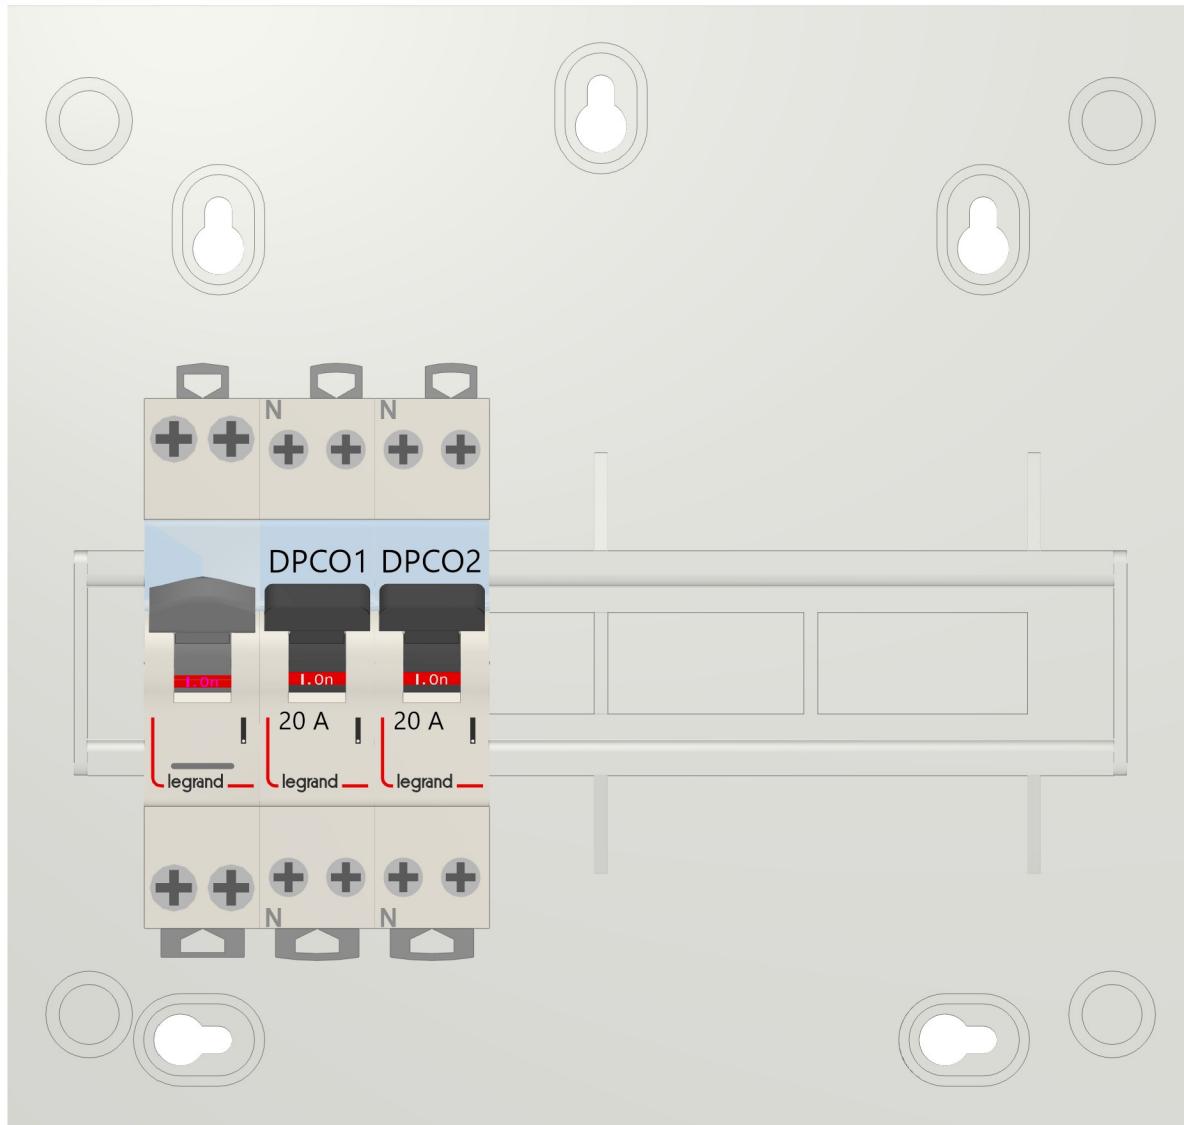

SERVICE SOCIAL COMMUNAL POUTENGA

Coffret Courant ondulé

N° affaire

N° plan

Imprimé le 22/09/2025

Dessiné par

A

B

C

D

E


F

N° folio

2/3

190.0 mm

180.0 mm

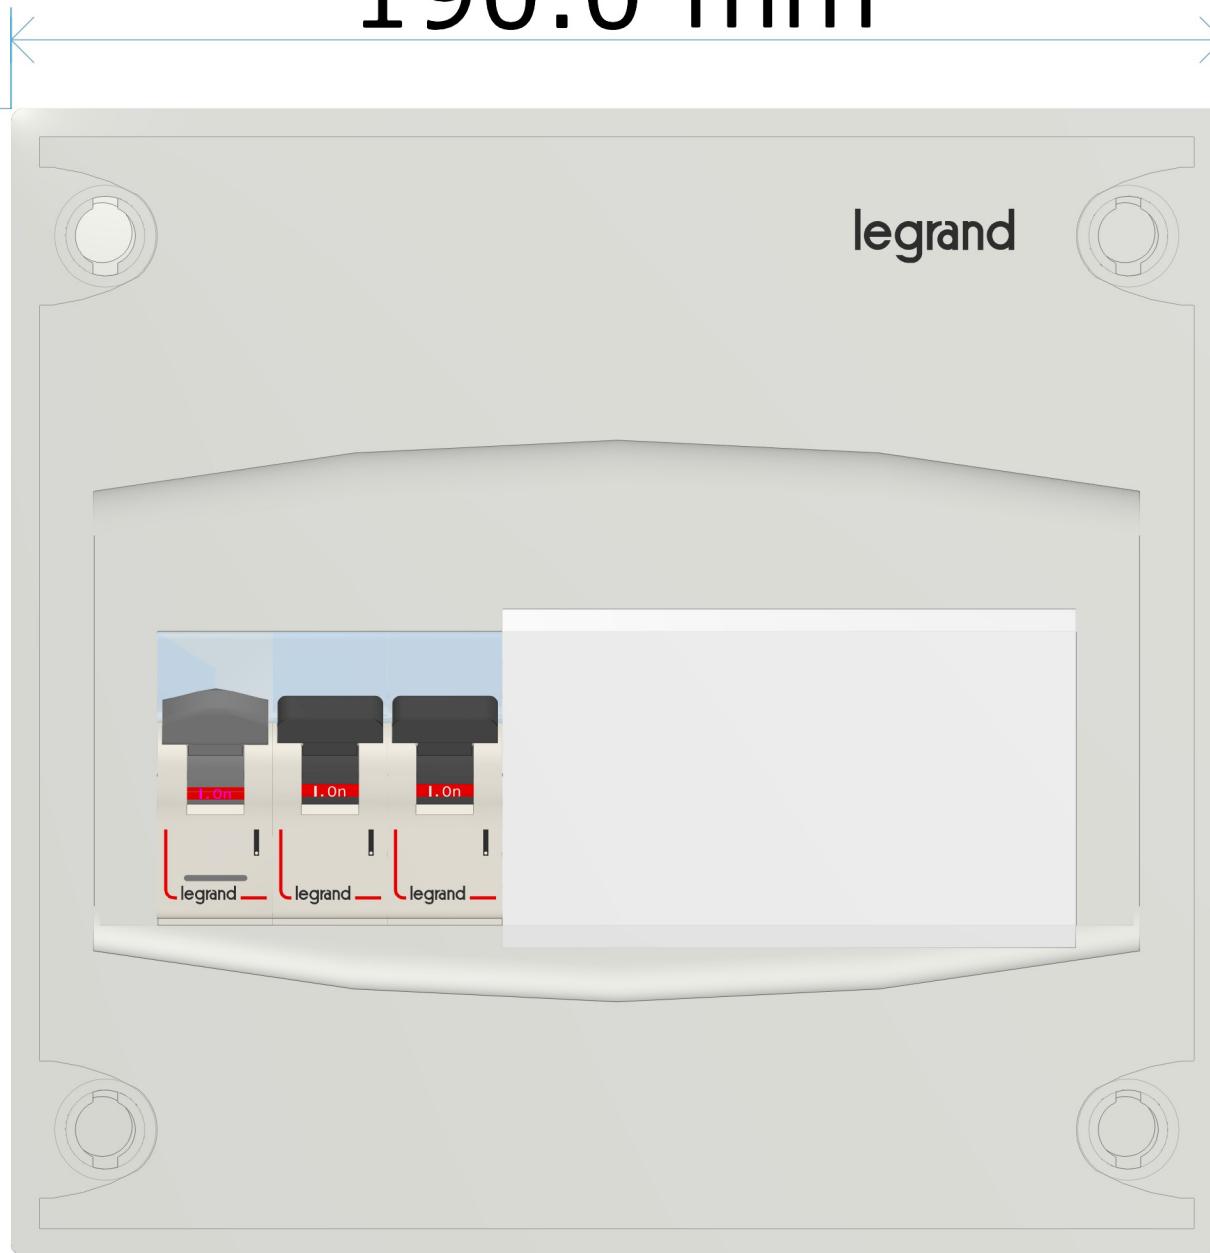

SERVICE SOCIAL COMMUNAL POUTENGA

Coffret Courant ondulé

N° affaire

N° plan

Imprimé le 22/09/2025

Dessiné par

A

B

C

D

E

F

N° folio

3/3